


# Entsorgungsabläufe von Klingen/Nadeln und Kostenvergleich eines Abwurfes

Das Verfahren entspricht **nicht** den geforderten Sicherheitsbestimmungen und ist damit nicht mehr zulässig.

Das Verfahren entspricht der TRBA 250, Richtlinie 2010/32/EU des Rates, Standards der amerikanischen OSHA und der Joint Commission.

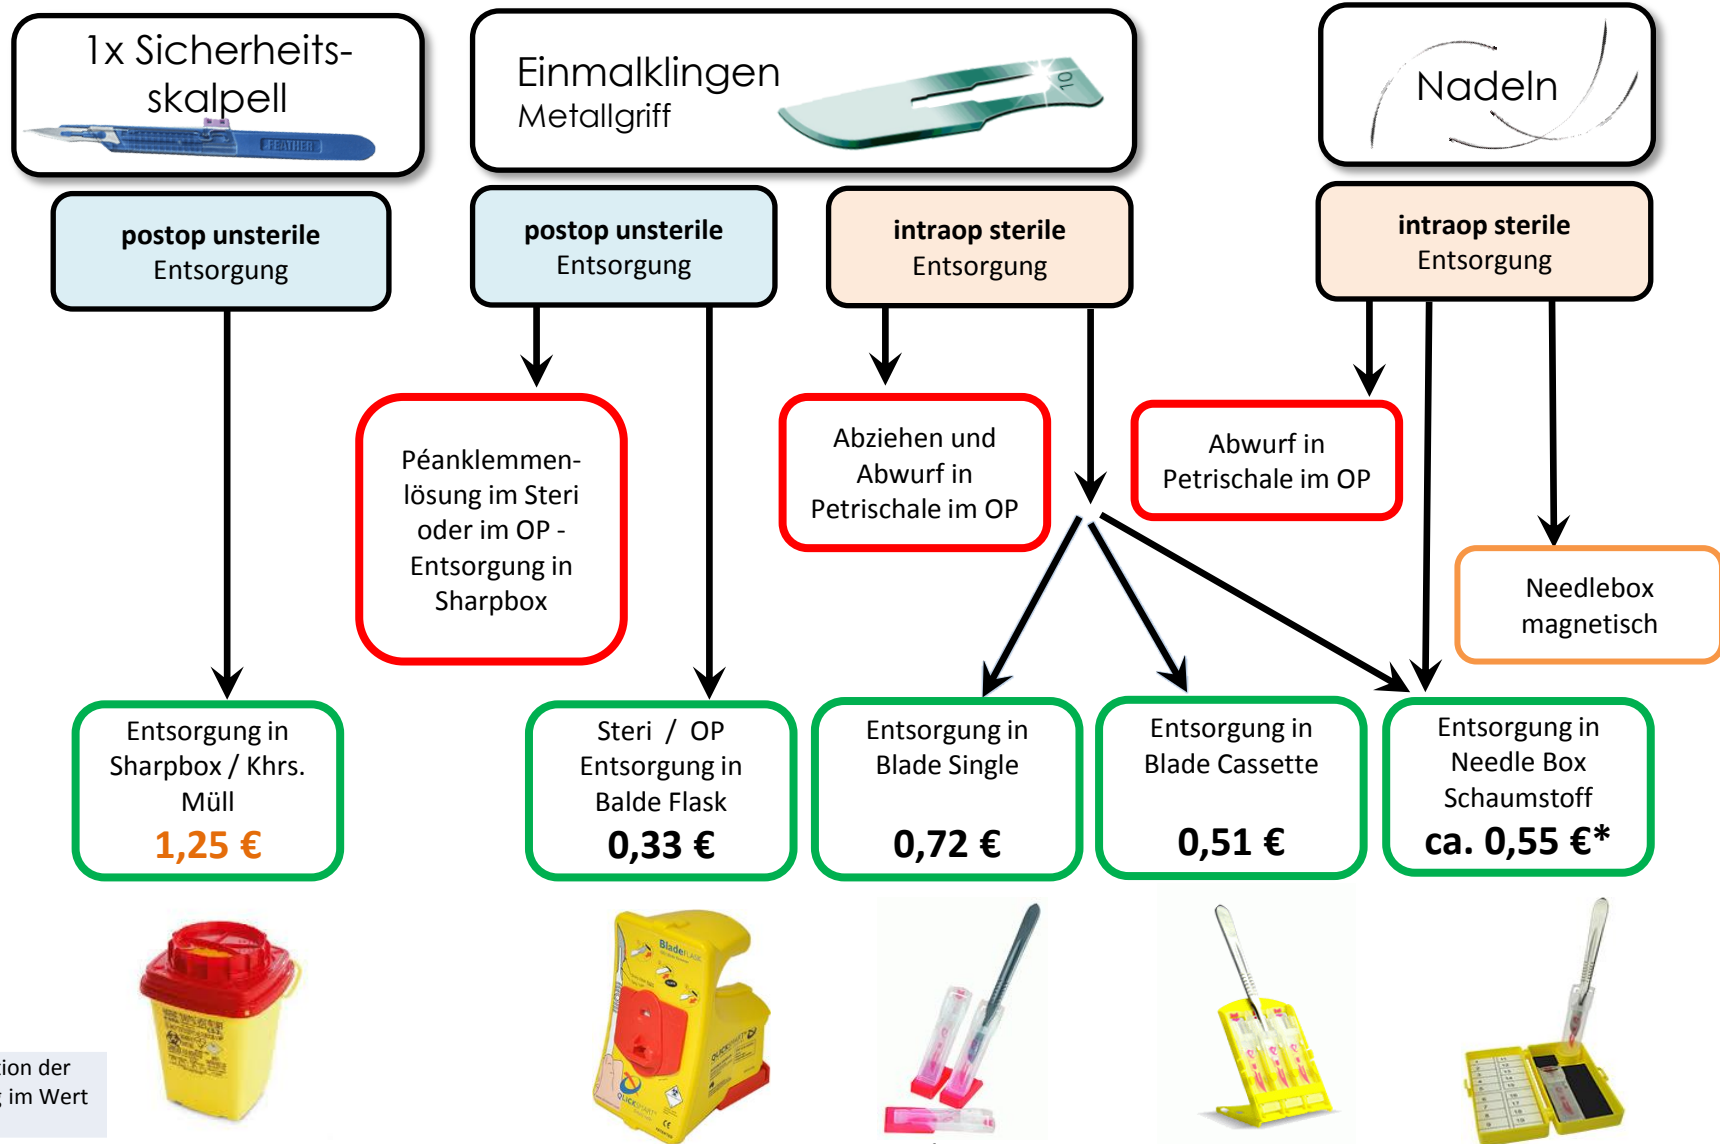

\* Mit der Funktion der Nadelsicherung im Wert von 2,20€.